


葛西事業所 A管理棟電気室低圧配電盤更新工事



耐年数経過による
電気事故懸念

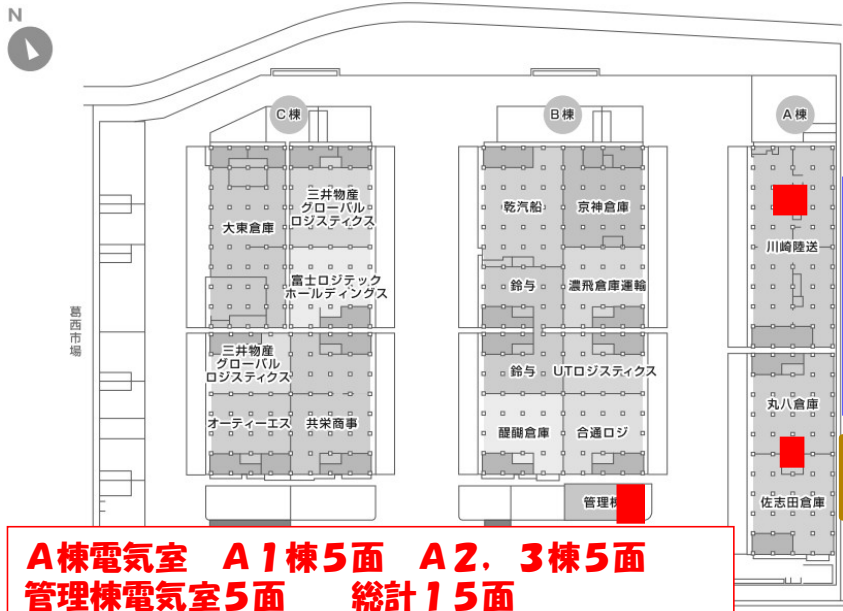

A棟電気室 A1棟5面 A2, 3棟5面
管理棟電気室5面 総計15面



耐年数経過による
電気事故懸念

